



Производитель: Valtec s.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 25125-Brescia, ITALY



**ВЕНТИЛЬ – ТРОЙНИК ЛАТУННЫЙ
ХРОМИРОВАННЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
САНТЕХПРИБОРОВ ПЕРЕД СМЕСИТЕЛЕМ**

Артикул **VT 230**

ПС - 338

Назначение и область применения


Вентиль применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры при подключении санитарно-технических приборов (сmyвнoгo бачкa, стиральной или посудомоечной машины) перед смесителем.

Технические характеристики

таблица 1

№	Характеристика	Значение	Обоснование
1	Класс герметичности затвора	«А»	ГОСТ 9544-93
2	Нормативный срок службы	15 лет	ГОСТ 4.114-84
3	Минимальный ресурс	15000 циклов	ГОСТ 4.114-84, ГОСТ 21345-8
4	Наработка на отказ	4000 циклов	ГОСТ 4.114-84, ГОСТ 21345-8
5	Ремонтопригодность	ремонтопригоден	ГОСТ 4.114-84
6	Условное нормативное давление P_n (PN)	1,0МПа	ГОСТ 26349-84, ГОСТ 356-80
7	Температурный интервал	0°С до 90°С	ГОСТ 4.114-84
8	Кoэффициент пропускной способности K_v , м3/ч (вентиль полностью открыт)	2,5	
9	Вес (г)	245	

Устройство и принцип работы

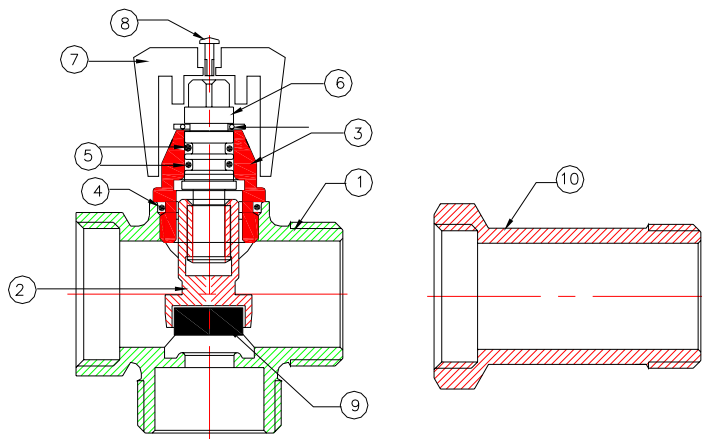

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара – **ВЕНТИЛЬ – ТРОЙНИК ЛАТУННЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ САНТЕХПРИБОРОВ ПЕРЕД СМЕСИТЕЛЕМ**

Марка, артикул, типоразмер **VT 230**

Количество: _____

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать _____ Штамп о приемке _____
торгующей организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Valtec s.r.l.
Amministratore
Delegato

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

Гарантийный срок - Восемьдесят четыре месяца с даты продажи конечному потребителю

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11 литер «П», тел/факс (812)3247742, 5674814

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара: _____

Дата: «__» _____ 200__ г. Подпись _____

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Условия гарантийного обслуживания


1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Устройство и принцип работы (продолжение)

Корпус вентиля 1 выполнен из никелированной латуни CW 617N. Вентильная головка (кран-букса) состоит из латунного штока 6 с золотниковым ползуном 2 (в который интегрирована золотниковая прокладка 9 из NBR) и латунной сальниковой муфты 3, соединенной с корпусом на резьбе с уплотнением резиновым кольцом 4. Уплотнение штока обеспечивается двумя кольцами 5 из NBR 70. Фиксация штока осуществляется с помощью контрящей скобы 11. Шток приводится в движение с помощью пластиковой (ABS) рукоятки 7, закрепленной винтом 8. При установке вентиля перед смесителем к вентилю прилагается удлинитель 10, который устанавливается на вторую водорозетку для выравнивания пространственного положения смесителя. Корпус вентиля, рукоятка и удлинитель имеют гальванопокрытие из никеля.

Габаритные размеры

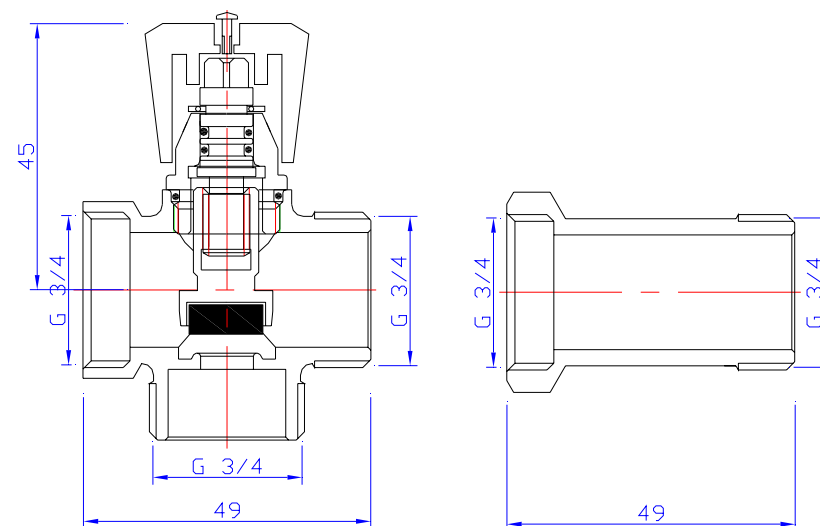

Указания по монтажу

Вентиль может устанавливаться в любом монтажном положении.

В соответствии с ГОСТ 12.2.063-81 п.3.10, вентиль не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на арматуру от трубопровода. Несосоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3мм при длине до 1м плюс 1мм на каждый последующий метр (СНиП 3.05.01 п. 2.8.).

Муфтовые соединения должны выполняться с использованием в качестве уплотнительных материалов ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал). Для монтажа вентиля следует пользоваться только рожковым ключом соответствующего размера. Использование разводных или рычажных ключей для монтажа вентиля не допускается.

Для подсоединения стиральной машины используется гибкий шланг, имеющий на конце накидную гайку с прокладкой. Дополнительное уплотнение (подмотка) данного соединения не требуется.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Вентиль должен эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в разделе 2.

Условия хранения и транспортировки

Вентили должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

Возможные неисправности и способы их устранения

таблица 2

Неисправность	Причина	Способ устранения
Течь из-под муфтового соединения	Некачественная герметизация соединения	Разобрать соединение, заменить старый уплотнитель
Течь из-под накидной гайки	Износ или повреждение прокладки гибкой подводки	Заменить прокладку гибкой подводки
Вентиль пропускает воду	Износ прокладки золотника	Заменить прокладку золотника

Возможные неисправности и способы их устранения (продолжение)

Сильный шум при работе вентиля	Износ или повреждение краев прокладки золотника	Заменить прокладку, срезав острые концы и заусенции на ней.
Течь из-под ручки	Износ уплотнителя вентиляльной головки	Заменить вентиляльную головку или ее прокладку

Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие латунных вентилях - тройников для подключения сантехприборов перед смесителем **VT 230** требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.